

Montaje doble del QNA 600 en rack
Dual mounting the QNA 600 in a rack

ES EN

CE

22
PAP

ES

Este manual es una guía de montaje de dos **QNA 600** en un rack de 19". Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de **CIRCUTOR**: www.circutor.com

¡IMPORTANTE!

Antes de la instalación debe desconectar el **QNA 600** de cualquier fuente de alimentación y desconectar también todos los conectores de medida de tensión, corriente y comunicaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

El kit para el montaje doble del **QNA 600** esta formado por:

	**2** Escuadras pequeñas.
	**4** Pletinas de unión.
⊕	8 Tornillos M4x6 PH1 (Par de apriete: 1.2 Nm).

Seguir los siguientes pasos para el montaje doble del **QNA 600** en un rack de 19".

❶ Desmontar los tiradores de las escuadras grandes.

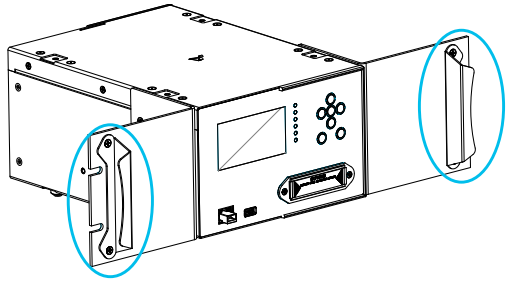

❷ Desmontar las escuadras grandes del **QNA 600**.

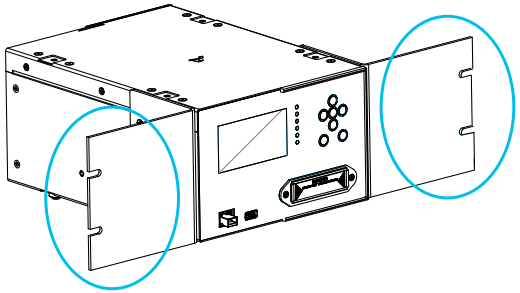

❸ Montar los tiradores en las escuadras pequeñas.



❹ Montar las escuadras en los laterales del **QNA 600**.

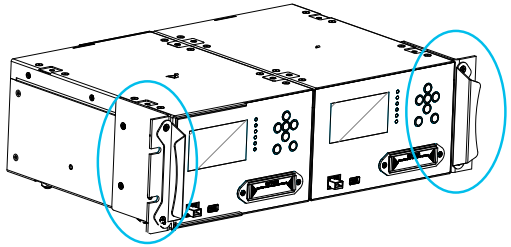

❺ Unir los 2 **QNA 600** utilizando las pletinas de unión (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior) y los tornillos que se entregan con el kit.

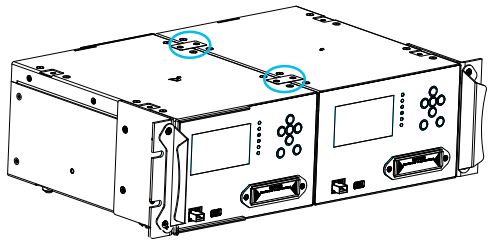

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.
Note: Device images are for illustrative purposes only and may differ from the actual device.

EN

This manual is a guide for installing two **QNA 600** on a 19" rack. For more information, you can download the complete manual on the **CIRCUTOR** website: www.circutor.com

IMPORTANT!

Before installation, disconnect the **QNA 600** from any power source and disconnect all voltage and current measuring connectors and communications.

The manufacturer of the device is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

The kit for dual mounting the **QNA 600** consists of:

	**2** Small brackets.
	**4** Connectors.
⊕	8 M4x6 PH1 screws (Torque: 1.2 Nm).

Follow the steps below to dual mount the **QNA 600** on a 19" rack.

❶ Remove the handles from the large brackets.

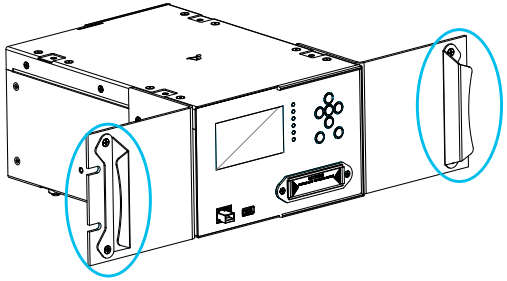

❷ Remove the large brackets from the **QNA 600**.

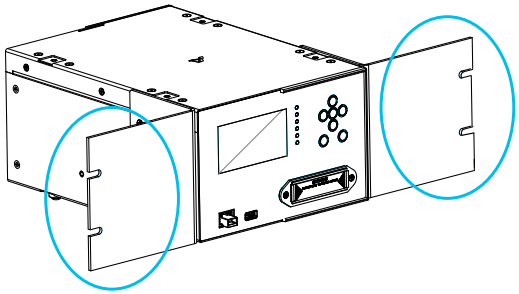

❸ Install the handles on the small brackets.



❹ Install the brackets on the sides of the **QNA 600**.

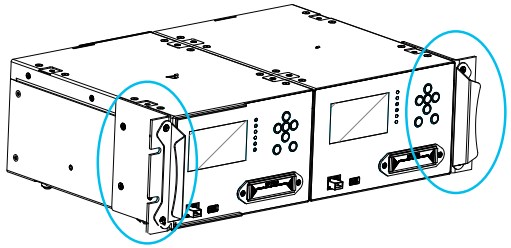

❺ Join the 2 **QNA 600** using the connectors (2 at the top and 2 at the bottom) and the screws provided with the kit.

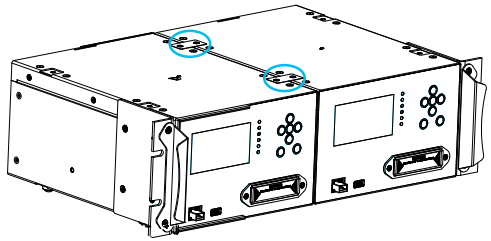

Servicio técnico / Technical service

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com

M339101-20-23A